INSERTION CORRECTE DE L'AIGUILLE DANS LE SEPTUM QUALITRU

QUALITRU SAMPLING SYSTEMS

PN: 110011
TruStream7
Septum

PN: 110021
TruStream7
Septum
(Haute température)

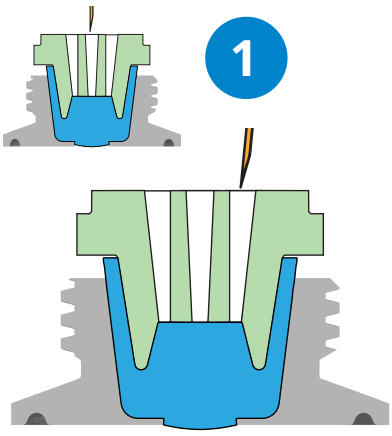

Alignez l'aiguille hypodermique sur le canal que vous prévoyez d'utiliser.

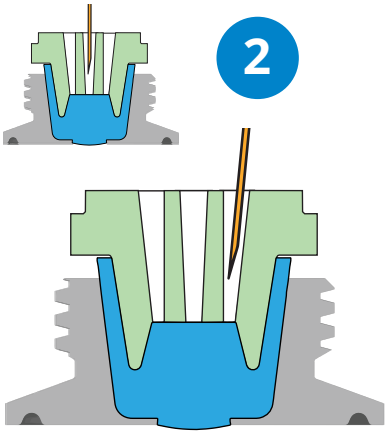

Le biseau de l'aiguille doit être orienté vers l'extérieur, ou vers l'anneau extérieur.

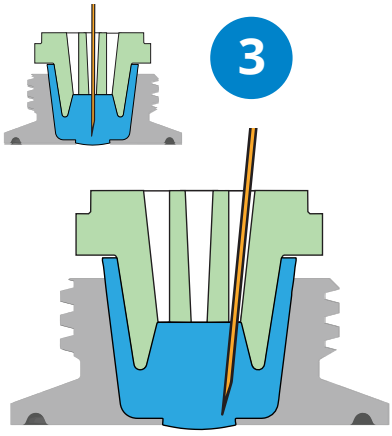

Enfoncez lentement l'aiguille hypodermique jusqu'à ce que vous vous heurtiez à une résistance.

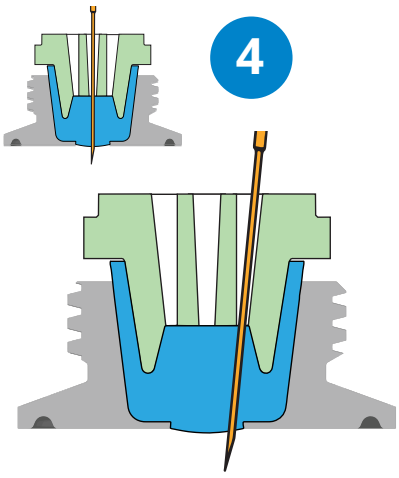

Continuez doucement à travers le caoutchouc jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer.

Ne pas tourner ou tordre en cours d'exécution, car vous pourriez endommager le caoutchouc.

Guide de formation sur l'insertion de l'aiguille